

ZHIH08RM

VER1.2

使用说明书



不耻下问

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

目录

第一章 产品概述	4
1.1 基本功能.....	4
1.2 系统原理图.....	4
1.3 订购信息.....	5
第二章 硬件及参数	6
2.1 电源.....	6
2.2 RS485 接口.....	6
2.3 交流电输入接口.....	7
2.4 其它参数.....	7
第三章 外观及端口描述	8
3.1 外观.....	8
3.2 端口描述.....	9
3.3 指示灯描述.....	9
第四章 线路连接	10
4.1 电源连接.....	10
4.2 RS485 连接.....	10
4.3 交流电信号输入连接.....	10
第五章 软件操作	11
5.1 串口属性修改.....	11
5.1.1 使用 ModBusPol 软件	11
5.1.2 使用我司的 IO 测试软件	14
5.2 MODBUS 从机地址设置.....	15
5.3 寄存器查询举例.....	15
5.3.1 使用我公司的 IO 测试软件	15
5.3.2 使用 MODBUSPOL 软件	16
第六章 通信协议	18
6.1 功能码.....	18
6.1.1 举例功能码 3，读从机寄存器数据	19
6.1.2 举例功能码 16，写从机寄存器数据.....	19
6.1.3 其它功能码.....	20
6.2 错误代码表.....	20
6.3 寄存器列表.....	21
6.3.1 串口属性寄存器.....	22
6.3.2 交流电输入通道 n 的状态寄存器（1<=n<=8）	23

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

6.3.3 交流电输入通道 1~8 的总状态寄存器	23
6.4 MODBUS 协议规范	24
6.5 MODBUS 超时时间的计算	24
第七章 性能测试	25
7.1 响应时间	25
7.1 波特率与线长测试	25

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备


第一章 产品概述

1.1 基本功能

ZHIH08RM 可以通过MODBUS RTU协议（RS485接口）采集8路连接在输入端的交电信号。其特性如下。

- 8路交流市电开关输入检测（90V~275V）
- 采用MODBUS RTU从机协议
- 电源无极性输入
- 丰富的指示灯，方便故障查询
- 安装方便

1.2 系统原理图

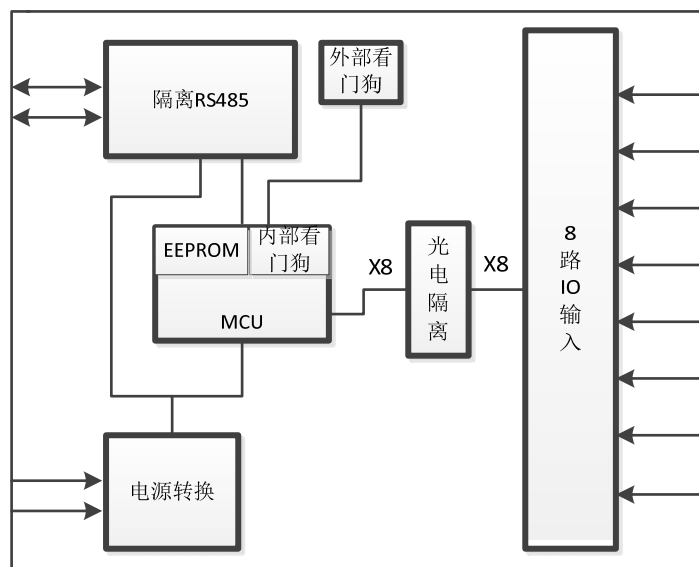



ZHIH08RM

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

1.3 订购信息

订购型号	产品等级
ZHIH08RM	工业级
ZHIH08RM-C	民用级

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

第二章 硬件及参数

2.1 电源

产品等级	工作电压	保护状态电压	可能烧毁设备电压
工业级	DC12~28V, 无极性	小于 DC60V	不小于 DC60V
民用级	DC12~26V	小于 DC30V, 反接保护	不小于 DC30V

警告：电源端接入可能烧毁设备的电压可能造成不可逆转的损伤！

2.2 RS485 接口

产品等级	工业级	民用级
隔离电压	2500V(能有效降低干扰)	无隔离
过压保护	40V	电流型：8V；电压型：20V
浪涌防护	800W	无
ESD 保护	15KV	无
支持的波特率(bps)	1.2K、2.4K、4.8K、9.6K(默认)、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K	
支持的数据位(bit)	8	
支持的校验	无校验、奇校验、偶校验	
支持的停止位(bit)	无校验时支持 1、1.5、2 位；有校验时支持 1 位	
通信协议	MODBUS RTU 从机	

警告：RS485 接口接入超过“过压保护”的电压源可能烧毁设备的电压可能造成不可逆转的损伤！

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

2.3 交流电输入接口

产品等级	工业级	民用级
隔离电压	DC2500V	
输入低电平	小于 AC30V	
输入高电平	大于 AC100V	
输入阻抗	不小于 400K	


2.4 其它参数

产品等级	参数
工作电流	小于 35mA@24V
工作温湿度	-25~75℃，5~95%RH，不凝露
外壳材质	ABS 工程塑料
尺寸(mm)	72.1×121.5×33.6
安装方式	DIN35 导轨安装

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

第三章 外观及端口描述

3.1 外观

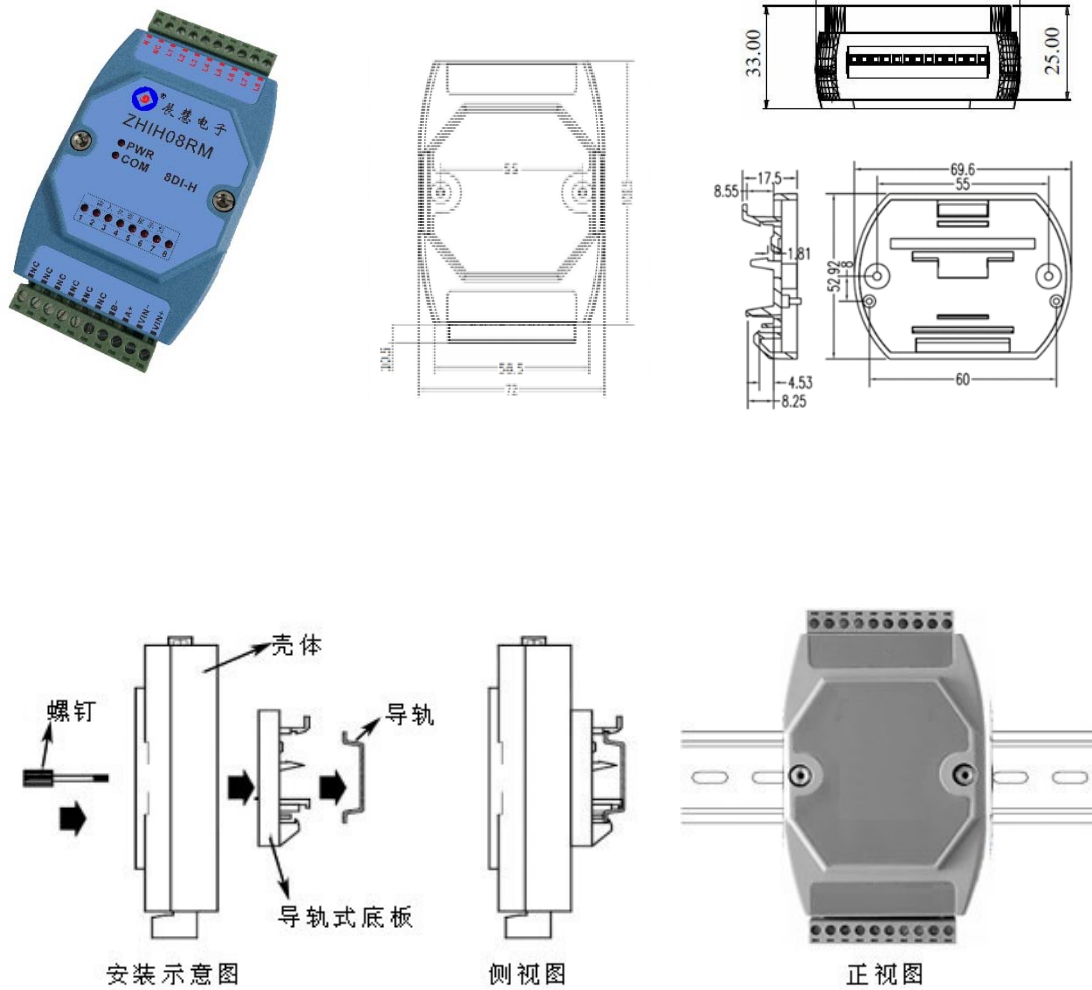

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

3.2 端口描述

端口名称	描述
VIN+	外接工作电源正极，对于工业级产品，可不分正负。
VIN-	外接工作电源负极，对于工业级产品，可不分正负。
A+	外接 RS485 的正端。
B-	外接 RS485 的负端。
N	外接交流电信号的零线。
L1~L8	外接交流电信号的火线。
NC	不连接


3.3 指示灯描述

指示灯名称	描述
PWR	电源指示灯，设备正常工作时该指示灯恒亮
COM	通信指示灯，串口收发数据时该指示灯亮；但当 RS485 总线故障或串口属性设置错误时，该指示灯闪亮, 闪亮周期约 2 秒
1~8 (输入状态指示灯)	1~8 通道交流电信号输入状态指示灯。 灯亮时：表示该通道有交流电信号接入。 灯灭时：表示该通道没有交流电信号接入。。


8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

第四章 线路连接


4.1 电源连接

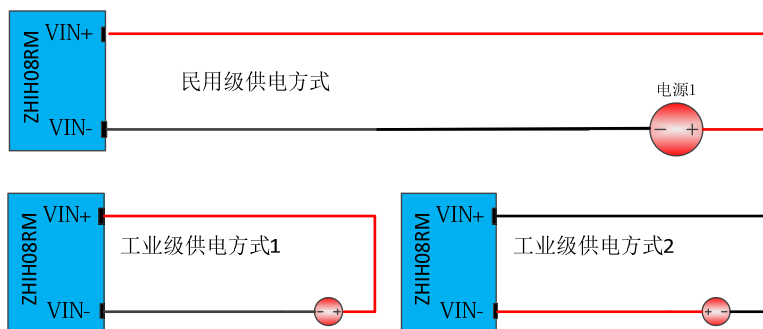

4.2 RS485 连接

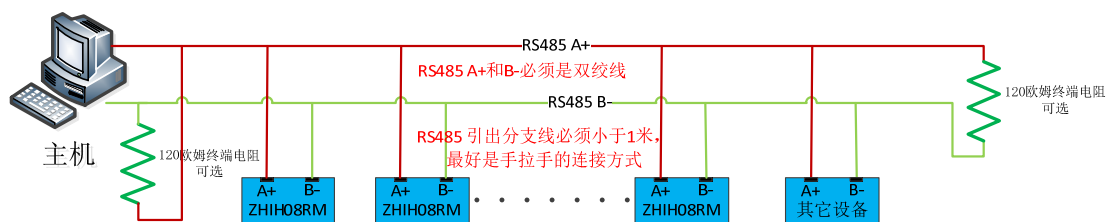

4.3 交流电信号输入连接

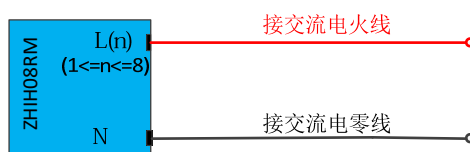

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

第五章 软件操作

在进行软件操作之前需要一台安装了 ModBusPol 软件或我公司的 IO 设备测试软件的 PC 机，用户可自行下载或向本公司索取。

软件安装好后，将本设备电源，通信接口均正常连接，并供电。

一切准备就绪后，可进行以下软件操作。

5.1 串口属性修改


在知道串口属性的情况下，ZHIH08RM 上电之后，可以通过功能码 6 或 16 修改串口属性，使用这种方式修改的串口属性，在 ZHIH08RM 重新上电后才能生效。

由于 ZHIH08RM 在开机的前 250ms，串口波特率固定为 9600bps,8 位数据位，无校验，1 位停止位。在不知道串口属性的情况下(由于我司所有 RS485 接口系列模块设置方式均相同，以下均以 ZHAI08RM 为列)，可以通过如下方式进行串口属性设置，采用这种方法也可以进行 MODBUS 从机地址修改。


5.1.1 使用 ModBusPol 软件

打开 ModBusPol 软件，界面如下：

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

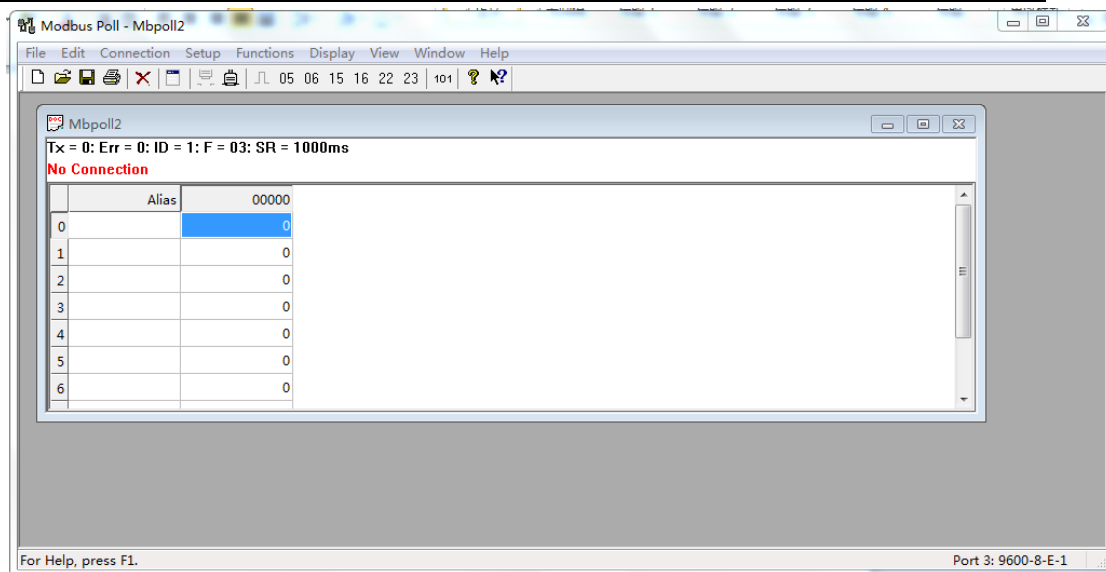


设置串口属性，点击 **Connection**, 选择相应的串口，并设置如下：

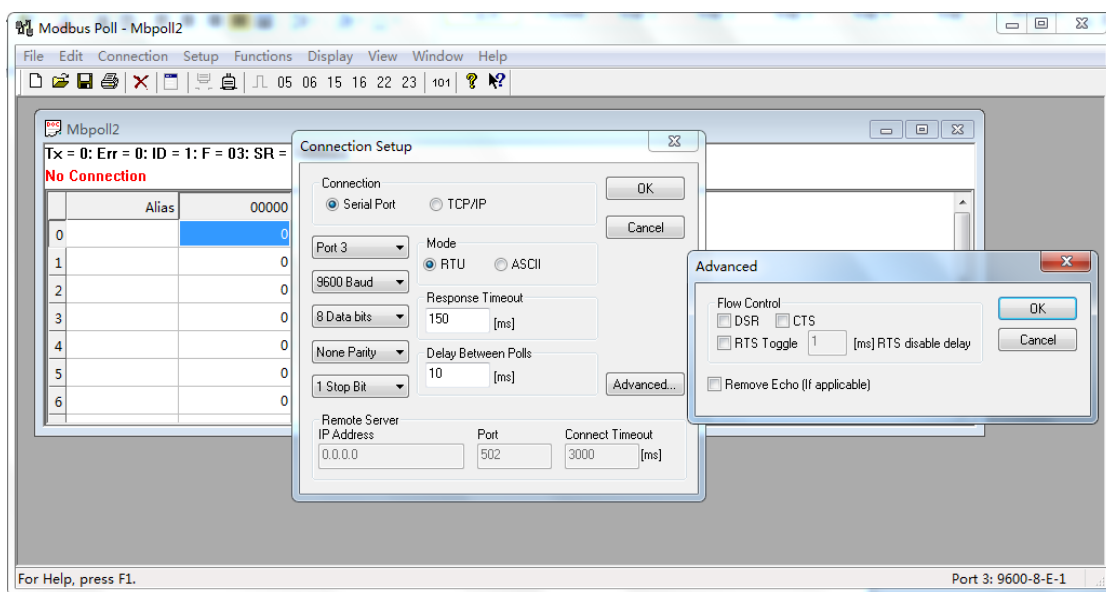


串口的连接设置好后，关掉所有的 **POLLING** 页面，新建一个 **POLLING**，并按 **F8**，设置如下：

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

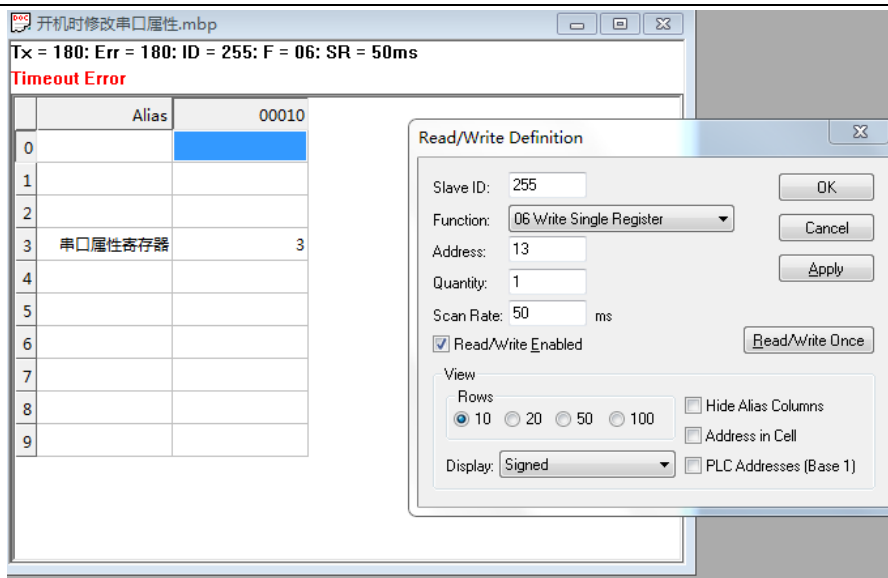


点击 OK 后，在地址 13 处填写相应的串口属性，如要将串口设置为 115200，无校验，1 停止位，则在地址 13 处的寄存器设置为 7，如下界面：

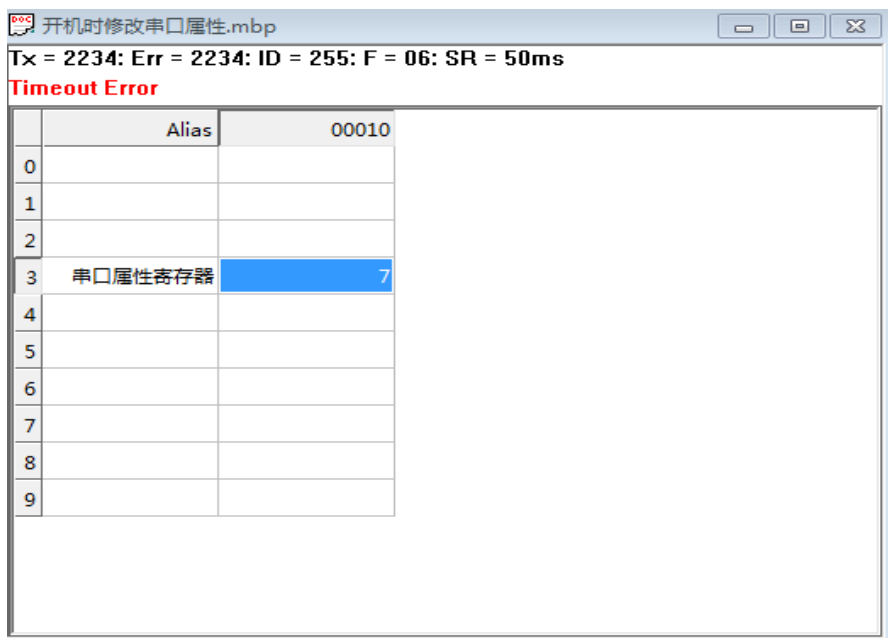

在这些处理完成后，将 ZHIH08RM 上电，上电之后，请看画红圈处的 TX 和 ERR 的值，如下图：


8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

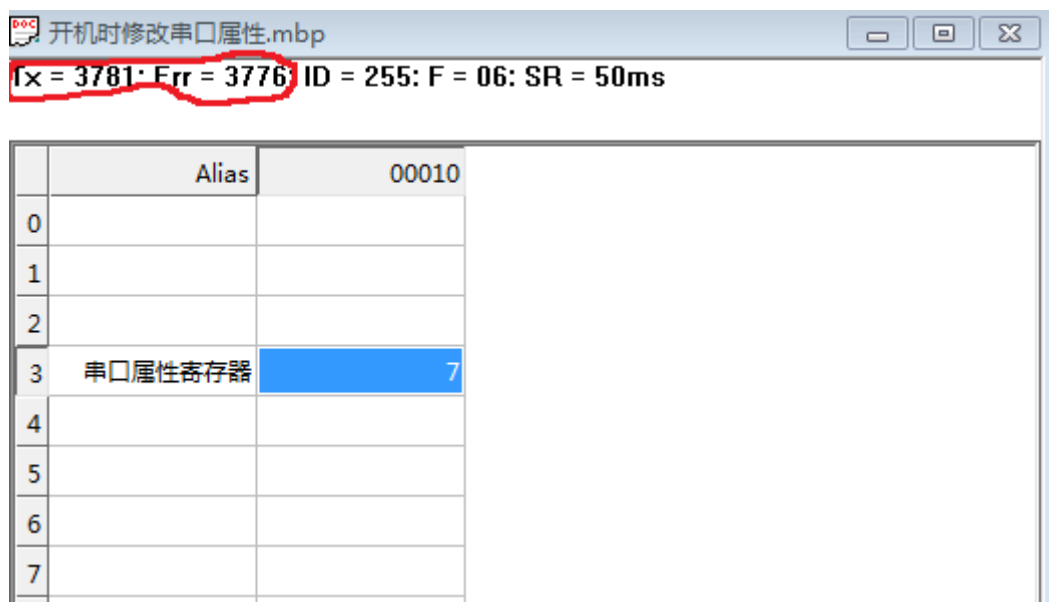

此时 TX 和 ERR 的值已经不相等了，证明波特率已经设置好。

5.1.2 使用我司的 IO 测试软件


如下界面，并打开控制台中的串口：

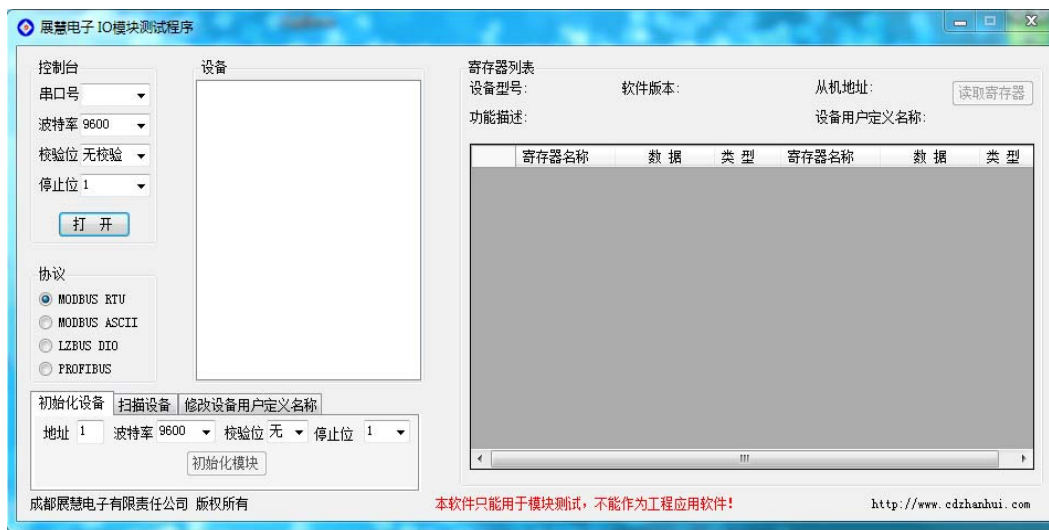

如下图所示，点击“初始化设备”栏，并填写您需要设置的从机地址、波特率、校验位和停止位。在这些参数设置好后，点击“初始化设备”按钮，在这之后，再将 ZHIH08RM 上电，当软件提示成功后，

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

则设置成功。

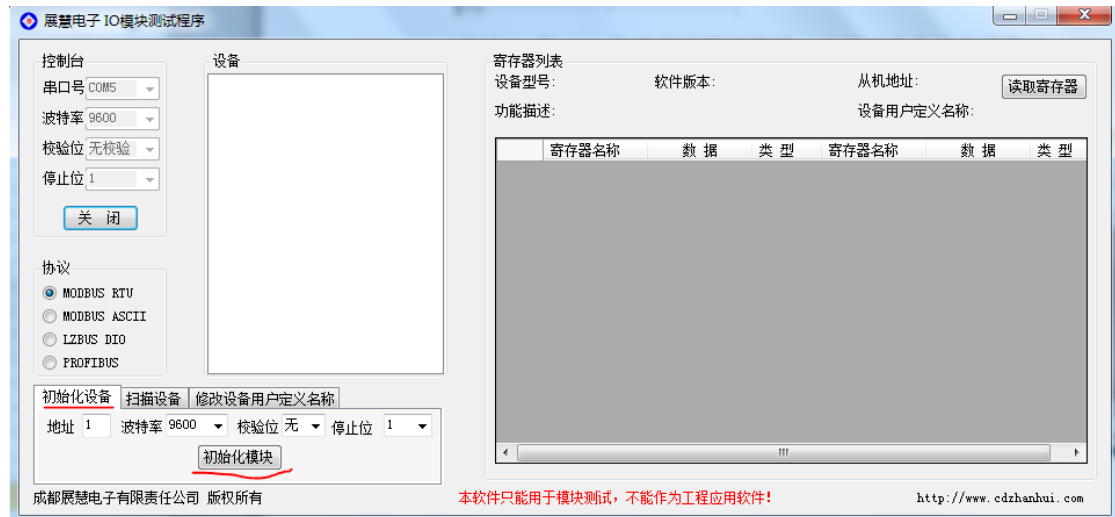

5.2 MODBUS 从机地址设置


设置方法与 4.1 相同，即将地址由 13 改为 12 即可，地址范围为 0~254，但通常均不将其设置为 0。也可以由功能码 16，一次性修改串口属性和 MODBUS 地址。

5.3 寄存器查询举例


5.3.1 使用我公司的 IO 测试软件

首先，打开软件，并打开相应串口设备。在“扫描设备”栏填写相应的地址范围，然后扫描设备。扫描完成后，则会在设备栏中出现相应的设备。如下图所示：

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

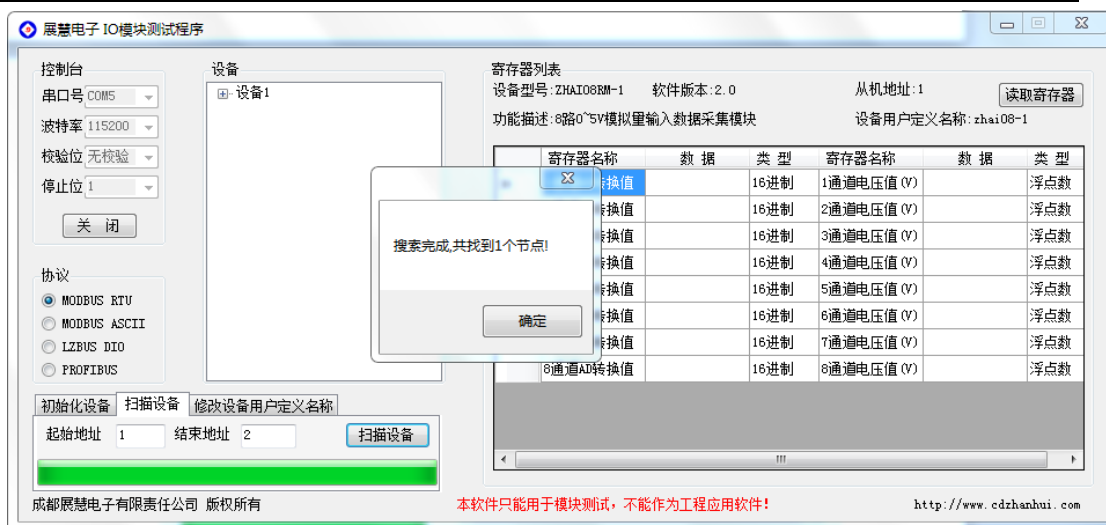

扫描完成后，点击“设备”栏中的相应设备，右边的寄存器列表中就会出现该设备的寄存器，并可点击“读取寄存器”进行周期性的读取寄存器的值，直到通讯失败。如下图所示：

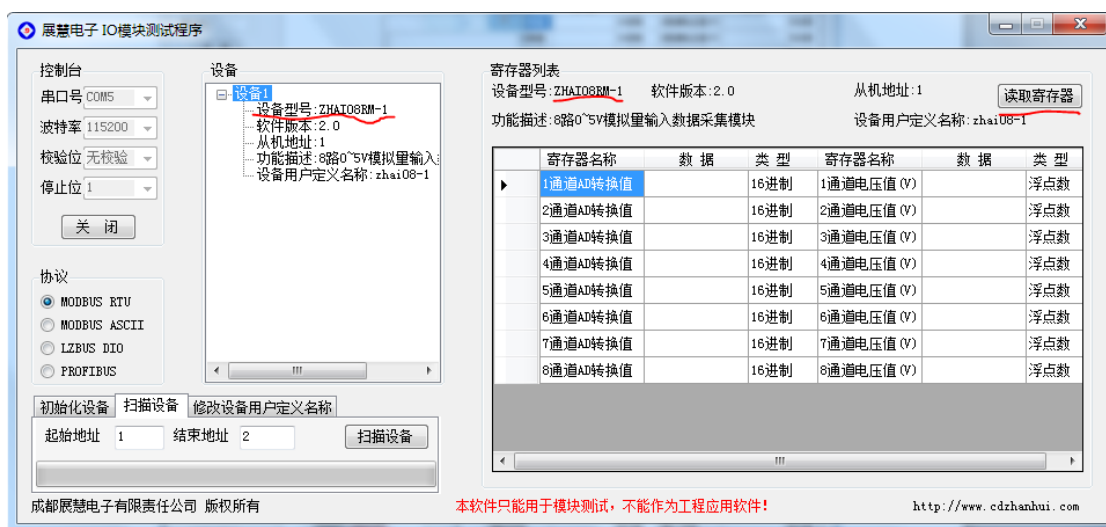


5.3.2 使用 MODBUSPOL 软件


打开 ModBusPol 软件，并打开相应串口设备。新建一个 POLL，并

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

按 F8 设置如下：

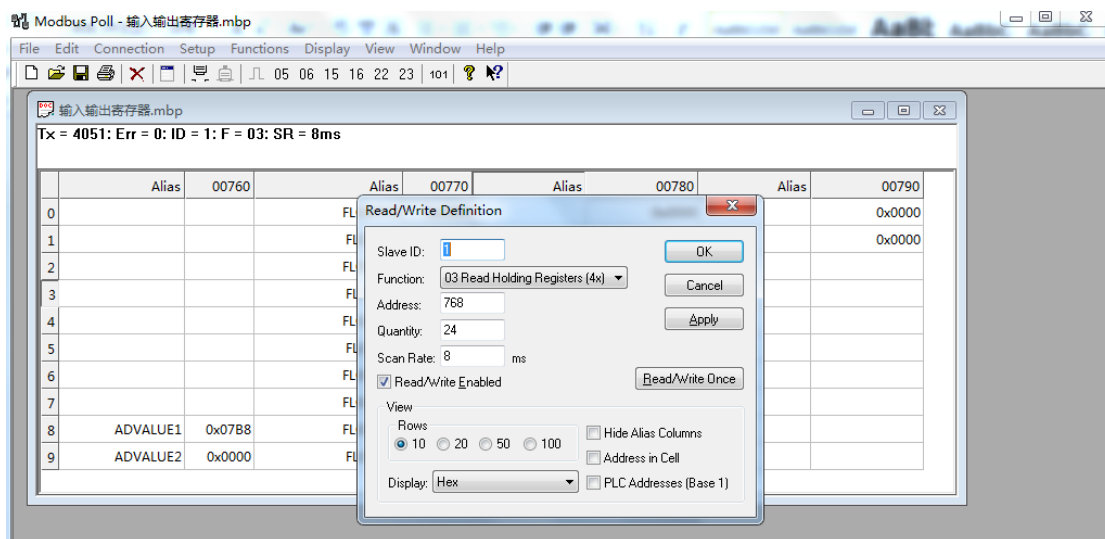

点击 OK，后出现如下界面：

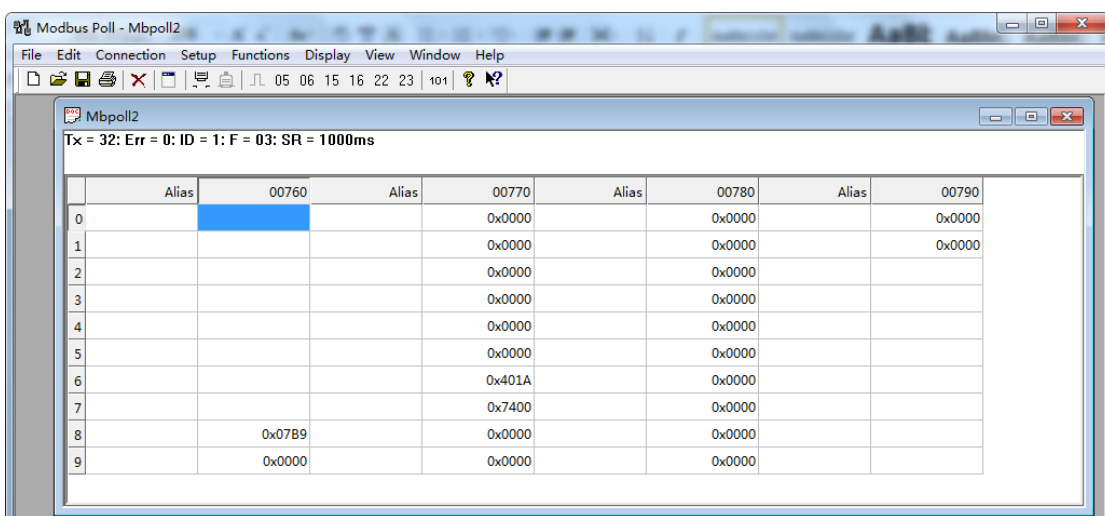

此时相应寄存器的值就显示在列表中了。

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

第六章 通信协议

6.1 功能码

本设备支持丰富功能码，相应的功能码操作相应的寄存器，如下表：

功能码	意义	可操作的寄存器地址
2	读交流电输入状态	0x300~0x307
3	读各寄存器数据	0x0~0xd 0x300~0x308
4	同功能码 3	同功能码 3
6	设置单个寄存器	0xc~0xd
16	设置多个寄存器	0x2~0xd

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

6.1.1 举例功能码 3，读从机寄存器数据

主机报文：

起始结构	4 字节长度的总线空闲时间
从机地址	1 字节，值为 0-254
功能码	1 字节，值为 3
起始寄存器地址	2 字节，高字节在前
寄存器个数	2 字节，高字节在前
CRC 校验码	2 字节，低字节在前
结束结构	4 字节长度的总线空闲时间

从机正常时应答：

起始结构	4 字节长度的总线空闲时间
从机地址	1 字节，值为 0-254
功能码	1 字节，值为 3
数据长度	1 字节，值为寄存器个数乘以 2
数据	寄存器个数乘以 2 个字节，每个寄存器值高字节在前
CRC 校验码	2 字节，低字节在前
结束结构	4 字节长度的总线空闲时间

从机错误时应答：

起始结构	4 字节长度的总线空闲时间
从机地址	1 字节，值为 0-254
功能码	1 字节，值为 131
数据	错误代码，一字节，见错误代码表
CRC 校验码	2 字节，低字节在前
结束结构	4 字节长度的总线空闲时间

6.1.2 举例功能码 16，写从机寄存器数据

主机报文：

起始结构	4 字节长度的总线空闲时间
从机地址	1 字节，值为 0-254
功能码	1 字节，值为 16
起始寄存器地址	2 字节，高字节在前
寄存器个数	2 字节，高字节在前
数据长度	1 字节，值为寄存器个数乘以 2

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

数据	寄存器个数乘以 2 字节，每个数据高字节在前
CRC 校验码	2 字节，低字节在前
结束结构	4 字节长度的总线空闲时间

从机正常时应答：

起始结构	4 字节长度的总线空闲时间
从机地址	1 字节，值为 0-254
功能码	1 字节，值为 16
起始寄存器地址	2 字节，高字节在前
寄存器个数	2 字节，高字节在前
CRC 校验码	2 字节，低字节在前
结束结构	4 字节长度的总线空闲时间

从机错误时应答：

起始结构	4 字节长度的总线空闲时间
从机地址	1 字节，值为 0-254
功能码	1 字节，值为 144
数据	错误代码，1 字节，见错误代码表
CRC 校验码	2 字节，低字节在前
结束结构	4 字节长度的总线空闲时间

6.1.3 其它功能码

其它功能码均遵循 MODBUS RTU 标准协议，错误应答码也一样，使用本设备的功能码前，请查阅 MODBUS RTU 相关手册。

6.2 错误代码表

错误代码	异常描述
1	功能码错误，即本设备不支持的功能码。
2	地址错误，即接收的寄存器地址超出了本设备的寄存器地址范围。
3	数据错误，即该设备相应的寄存器不支持该数据。

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

6.3 寄存器列表

寄存器地址	数量	意 义	状态	数据范围
0x0	1	模块型号	只读	0x0184
0x1	1	模块软件版本	只读	0x200
0x2	10	模块名称	读写	0~0xffff
0xc	1	模块地址	读写	0~0xff
0xd	1	串口属性	读写	见串口属性寄存器
0x300	1	交流电输入通道 1 的状态	只读	0 或 1
0x301	1	交流电输入通道 2 的状态	只读	0 或 1
0x302	1	交流电输入通道 3 的状态	只读	0 或 1
0x303	1	交流电输入通道 4 的状态	只读	0 或 1
0x304	1	交流电输入通道 5 的状态	只读	0 或 1
0x305	1	交流电输入通道 6 的状态	只读	0 或 1
0x306	1	交流电输入通道 7 的状态	只读	0 或 1
0x307	1	交流电输入通道 8 的状态	只读	0 或 1
0x308	1	交流电输入通道 1~8 的总状态	只读	0~0xff

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

6.3.1 串口属性寄存器

数据位	意 义
BIT15~BIT14	停止位数目 0: 1 停止位 （出厂默认） 1: 1.5 停止位 2: 2 停止位 3: 不支持 注意：当使用奇偶校验时，只支持 1 位停止位
BIT13~BIT12	奇偶校验选择 0: 无校验 （出厂默认） 1: 奇校验 2: 偶校验 3: 不支持
BIT11~BIT0	波特率选择 0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800 bps 3: 9600 bps （出厂默认） 4: 19200 bps 5: 38400 bps 6: 57600 bps 7: 115200 bps 其它：不支持

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

6.3.2 交流电输入通道 n 的状态寄存器 ($1 \leq n \leq 8$)

数据位	意义
bit0	交流电第 n 通道状态寄存器的值： 0. 表示相应交流电输入通道没有交流电信号输入。 1. 表示相应交流电输入通道有交流电信号输入。
bit1~15	无意义


6.3.3 交流电输入通道 1~8 的总状态寄存器

数据位	意义
bit0~7	bit0~7 分别对应开关量输入通道 1~8 的状态，每一位的状态定义如下： 0. 表示相应交流电输入通道没有交流电信号输入。 1. 表示相应交流电输入通道有交流电信号输入。


8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

6.4 MODBUS 协议规范

本设备严格遵循 MODBUS-RTU 数据帧相关规范,要求数据帧间距大于 3.5T,如下图所示:

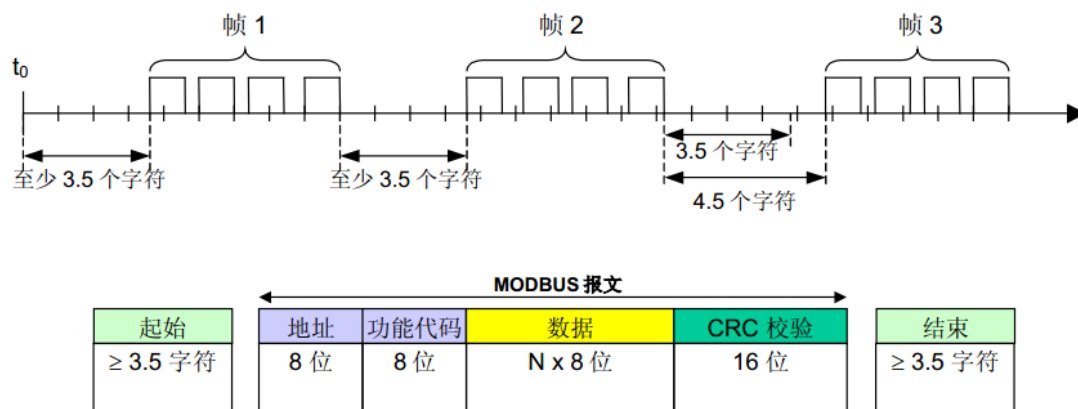

MODBUS-RTU 数据帧必须被严格的连续发出,数据帧内字符间距必须小于 1.5T,如下图所示:

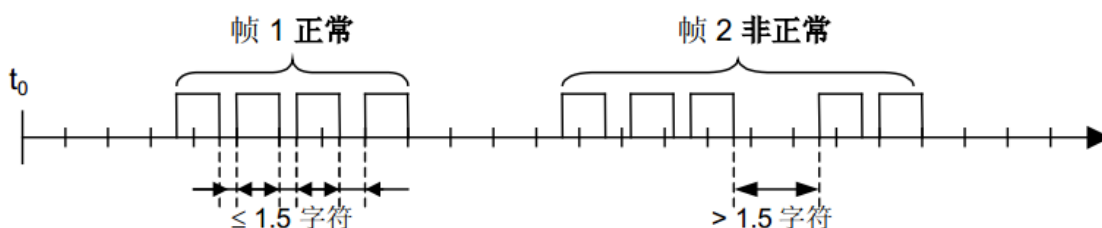

详细的数据帧规范请参阅 MODBUS-RTU 相关协议。

6.5 MODBUS 超时时间的计算

设备超时时间设定请参阅设备[性能测试](#)的响应时间,再根据读取(或设置)命令的数据帧字节数进行调整(一般是将数据帧字节数与设备特性测试时所用帧(包括设备响应命令时的数据帧)的字节数相比较,如果字节数比测试时所用帧的字节数多,则调整后的响应时间应加上这些多出的数据的收发时间)。注意,特性测试中的响应时间是设备级延时,超时时间应当满足以下公式:

$$\text{最短超时时间} = \text{调整后的响应时间} + \text{软件发送指令延时} + \text{软件接收指令延时}$$

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

第七章 性能测试

7.1 响应时间

测试条件：命令使用功能码 3，一次读取 24 个寄存器状态，停止位 1 位，无校验。

响应时间定义：RS485 开始接收命令第一个字节到 RS485 发送响应数据完成的时间。

测试仪器：示波器

波特率 (bps)	响应时间 (mS)	波特率 (bps)	响应时间 (mS)
1200	578	2400	292
4800	148	9600	76
19200	41	38400	23
57600	13	115200	8

注意：以上时间仅为设备级延时，成都展慧电子有限责任公司保证以上数据不会向上偏差 5%。用户的 POLLING 时间还必须要加上 PC 的软件发出指令到 RS485 转换器开始发送数据的第一位的时间，该时间与 PC 机软件和 RS485 转换器有关。

7.1 波特率与线长测试

在实验室环境中，在使用超 5 类网线(单根线电阻 115 欧姆)的情况下，线长 1200 米，终端匹配电阻 120 欧姆，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验，通讯速率在 115200bps，100 万次命令响应无误码。

8 路交流电信号输入 RS485 采集设备

保修卡

设备型号		购买日期	
客户单位名称			
客户联系人		联系电话	
维修记录:			
客户单位签章			

保修条款:

1. 本设备自交付客户之日起, 工业级保修期为 3 年, 民用级保修期为 1 年, 另有约定的除外。
2. 请在使用前认真阅读本设备的使用手册, 因客户不遵循使用手册使用设备而造成的设备损毁, 不在保修范围之内。
3. 因不可抗力 (如自然灾害、火灾、战争等) 造成的设备损毁不在保修范围之内。
4. 客户不能擅自拆解设备, 被拆解后的设备将不被保修。
5. 本设备不具备防水, 防盐渍等功能, 因这些原因造成的设备损毁不在保修范围之内, 另有约定的除外。
6. 外观破损的设备不在保修范围之内。
7. 在保修期范围, 因保修产生的运费由双方各自承担, 不在保修范围之内的设备由客户承担。
8. 保修条款的解释权由成都展慧电子有限责任公司所有。